


VESTIÁRIO FEM.

Escala:..... 1/25

RELAÇÃO DE MATERIAIS - ÁGUA FRIA-			
DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Adaptador solda/curo c/bucha e rosca	pc	25mm x 3/4"	8
Joelho red. 90 sold. c/bucha lato	pc	25mm x 1/2"	7
Linha soldável e c/ rosca	pc	25mm x 3/4"	4
Registro de Gaveta c/ canopla	pc	3/4"	4
Te 90 de red. sold.c/bucha lato na bolsa central	pc	25mm x 1/2"	1
Tubo PVC soldável marrom	m	25mm	20,82

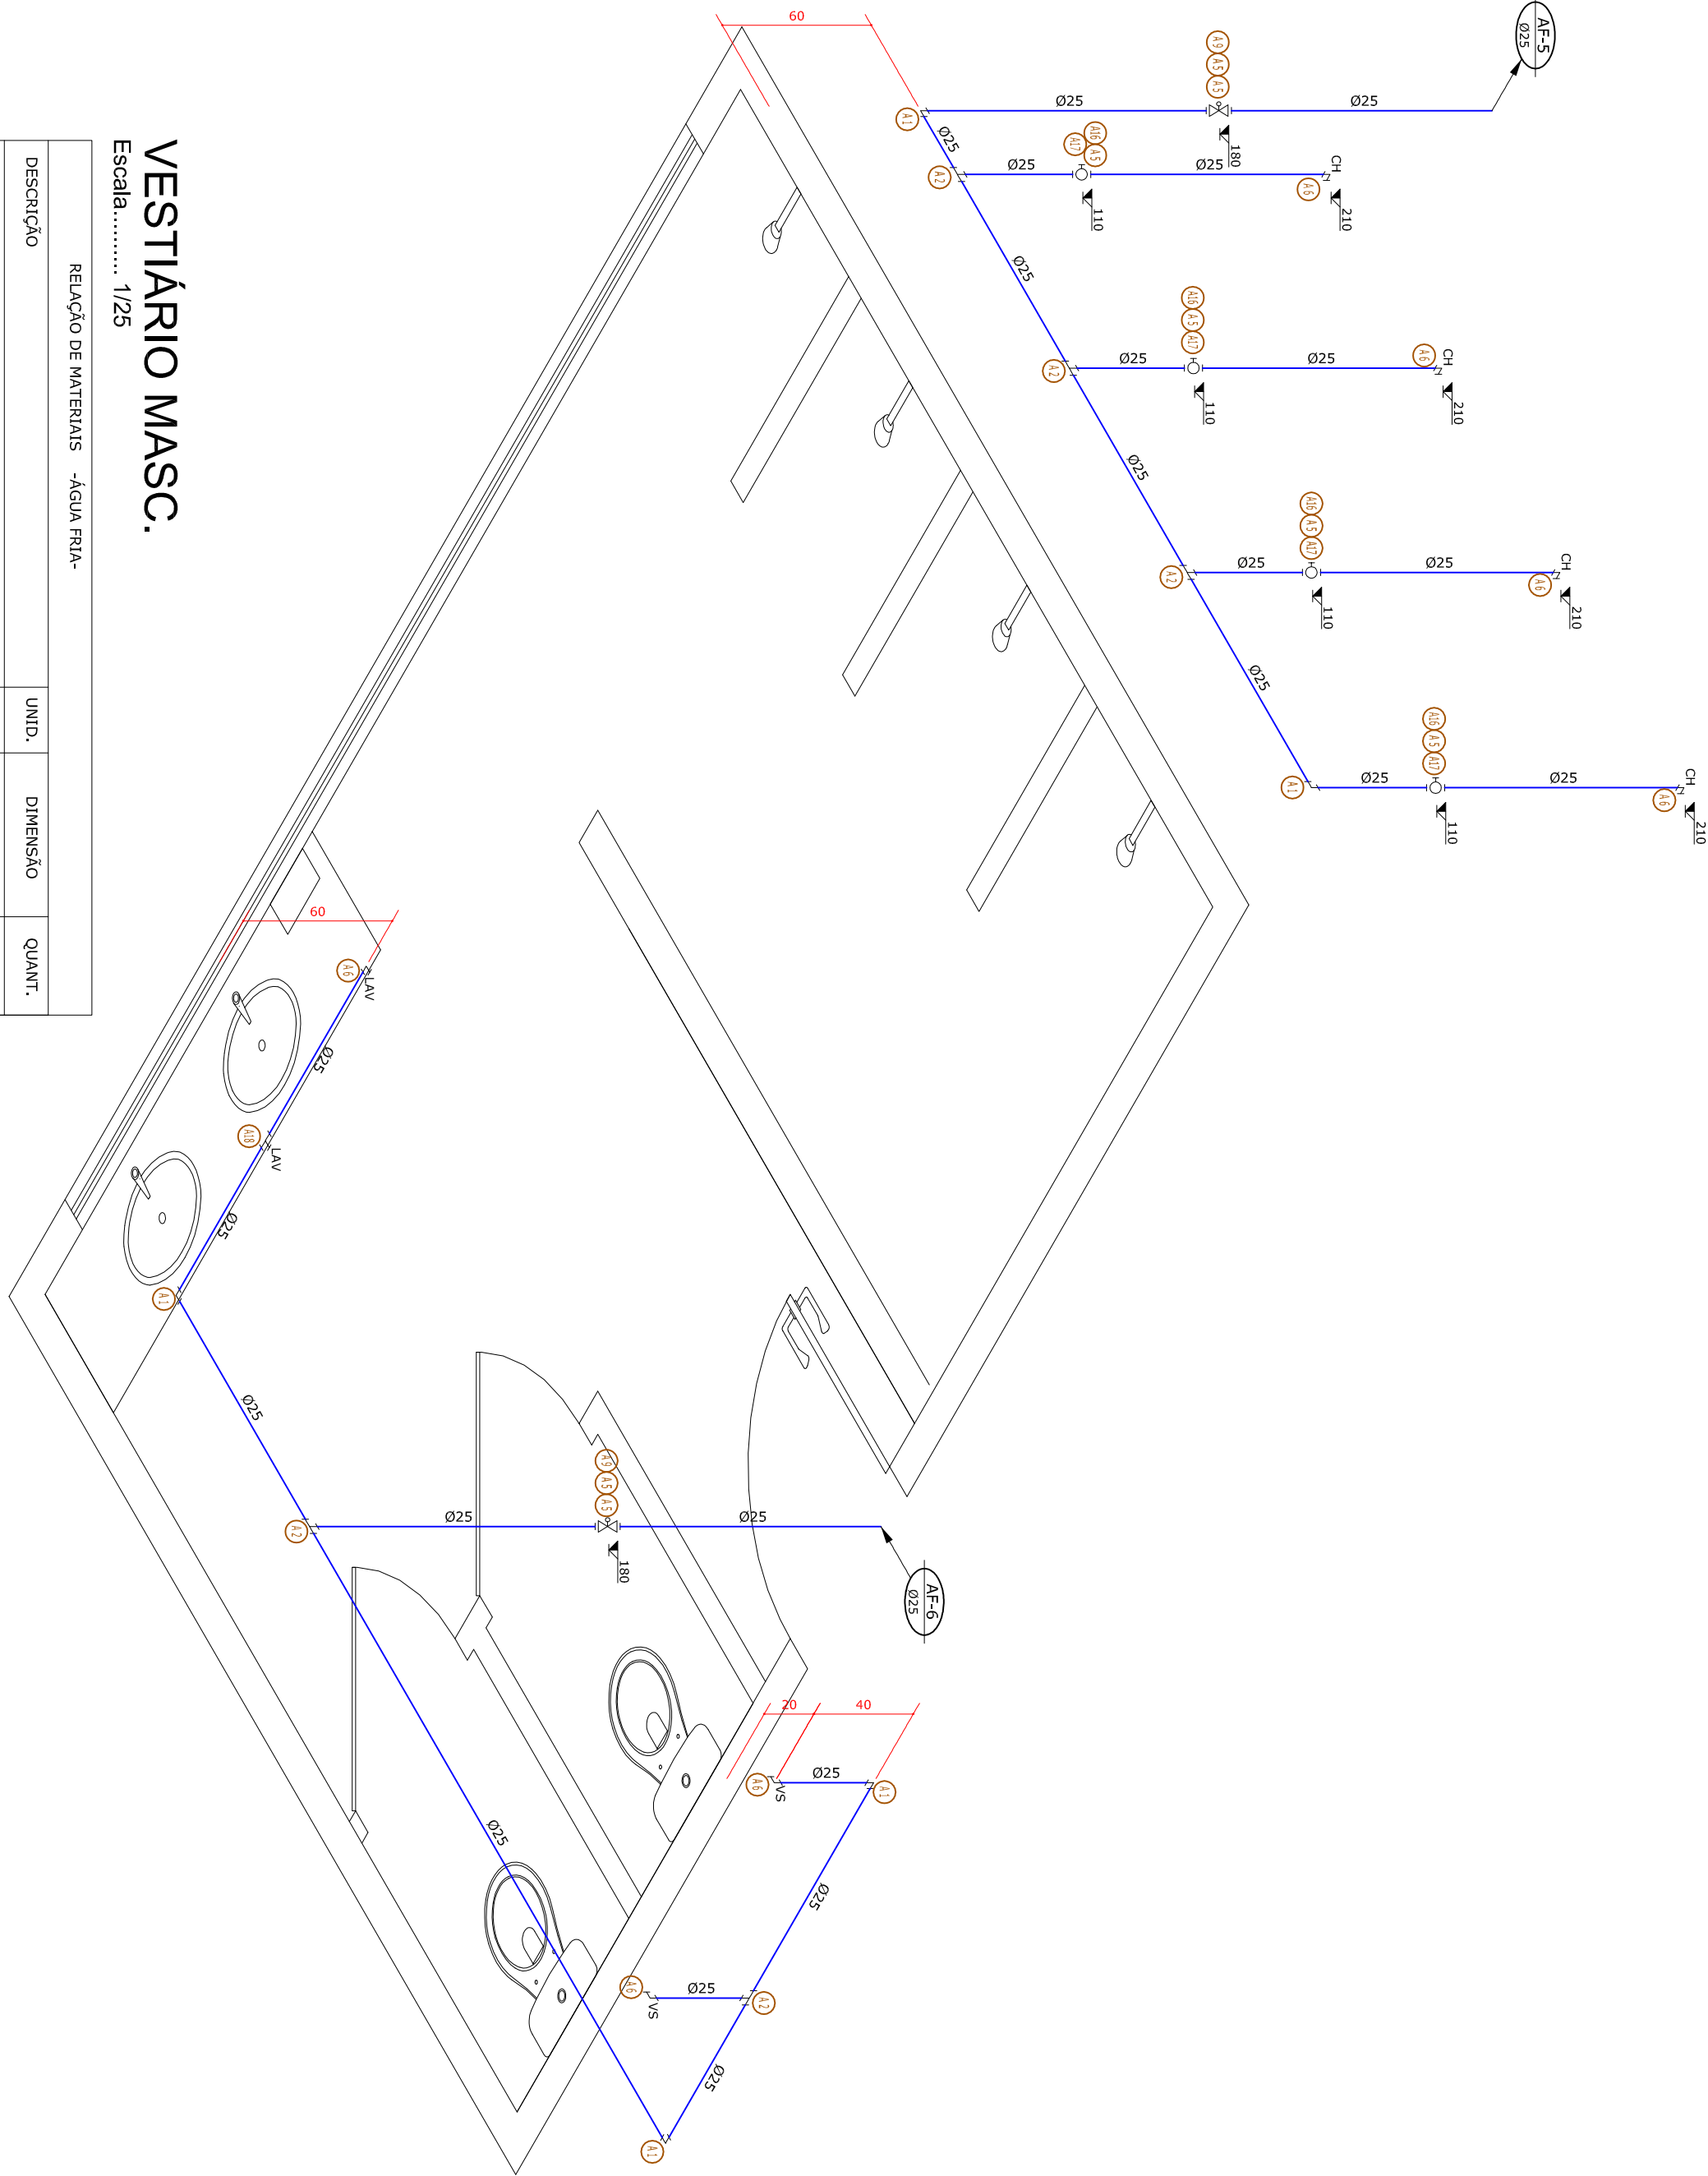

VESTIÁRIO MASC.

Escala:..... 1/25

RELAÇÃO DE MATERIAIS - ÁGUA FRIA-			
DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Adaptador solda/curo c/bucha e rosca	pc	25mm x 3/4"	8
Joelho red. 90 sold. c/bucha lato	pc	25mm x 1/2"	7
Linha soldável e c/ rosca	pc	25mm x 3/4"	4
Registro de Gaveta c/ canopla	pc	3/4"	4
Te 90 de red. sold.c/bucha lato na bolsa central	pc	25mm x 1/2"	1
Tubo PVC soldável marrom	m	25mm	20,18

LEGENDA - ÁGUA FRIA - PVC


- A 1 - Joelho 90 soldavel
- A 2 - Te 90 soldavel
- A 3 - Adaptador sold. curto c/bolsa e rosca
- A 6 - Joelho red. 90 sold. c/bucha lato
- A 9 - Registro de Gaveta c/ canopla
- A15 - Tubo PVC soldavel marrom
- A16 - Registro de Pressao
- A17 - Linha soldavel e c/ rosca
- A18 - Te 90 de red. sold c/bucha lato na bolsa central

LEGENDA - ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTO


- VS - VASO SANITÁRIO C/ CAIXA
- CH - CHUVEIRO
- LAV - LAVATÓRIO
- MIC - MICTÓRIO
- PIA - PIA DE COZINHA

FOLHA	ASSUNTO	FOLHA	ASSUNTO
01/03	Implant. do Sistema no Pavio. Térreo		
02/03	Detalhe dos Ambientes		
03/03	Detalhe dos Ambientes e Construtivo		

OS DESENHOS E MATERIAIS QUE CONSTAM DESTA PLANHA, CONSTITUEM TRABALHO ORIGINAL DO ENGENHEIRO/PROJETISTA. ESTES TRABALHOS NÃO PODEM SER DUPLICADOS OU UTILIZADOS SEM O CONSENTIMENTO POR ESCRITO DO PROJETISTA.



AMUREL



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Contratante: <b>ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA</b> Rua Rio Branco, 67 Vila Mariana, Tubarão, SC Fone: 48 3626 5711 - CEP: 88.745-160 www.amurel.org.br	Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO</b> Av. Enani Corin, 187, Centro, SC Fone: 48 3621 4400 - CEP: 88.745-000 www.capivaridebaixo.sc.gov.br
--	---

Autor do Projeto:	Assinatura:
Obras: Jean Cardoso de Souza Engº Civil / Téc. em Engenharia CREA-SC nº 067975-0 / CFT-SB nº 891058740-6	

Projeto: <b>ÁGUA FRIA</b>			
Co-Autor: Engº Civil CREA-SC nº 163.581-0	Área do Projeto: 104,40 m²	Folha: <b>02</b>	
Data: Agosto de 2019	Solicitação nº:	2019.40560	Indicação: HIDR. 02/03
Endereço da Obra: Rua João Ernesto Ramos Centro, Capivari de Baixo, SC.			